


Coupe longitudinale
éch 1:200



Représentation du tracé prévu

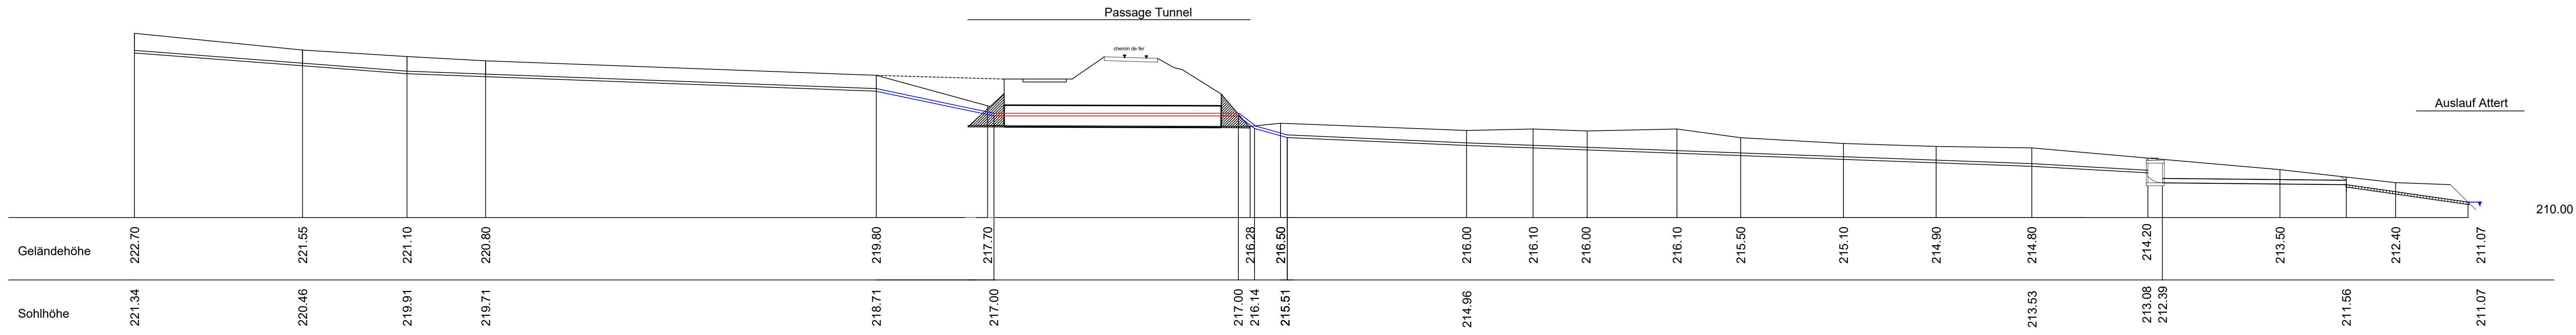

1) pose de la conduite dans le chemin avec couverture min de 80 cm



2) pose de la conduite dans le chemin et de la zone verte avec couverture min de 80 cm



3) pose de la conduite dans la zone verte avec couverture min de 80 cm



4) entrée tunnel: conduite avec isolation thermique passage par mur



5) passage tunnel: conduite avec isolation thermique + protection




6) sortie tunnel: conduite avec isolation thermique après pose avec couverture min de 80 cm




7) pose de la conduite à côté du champs jusqu'au regard à partir du regard écoulement dans le Attert


Plan de situation
éch 1:400

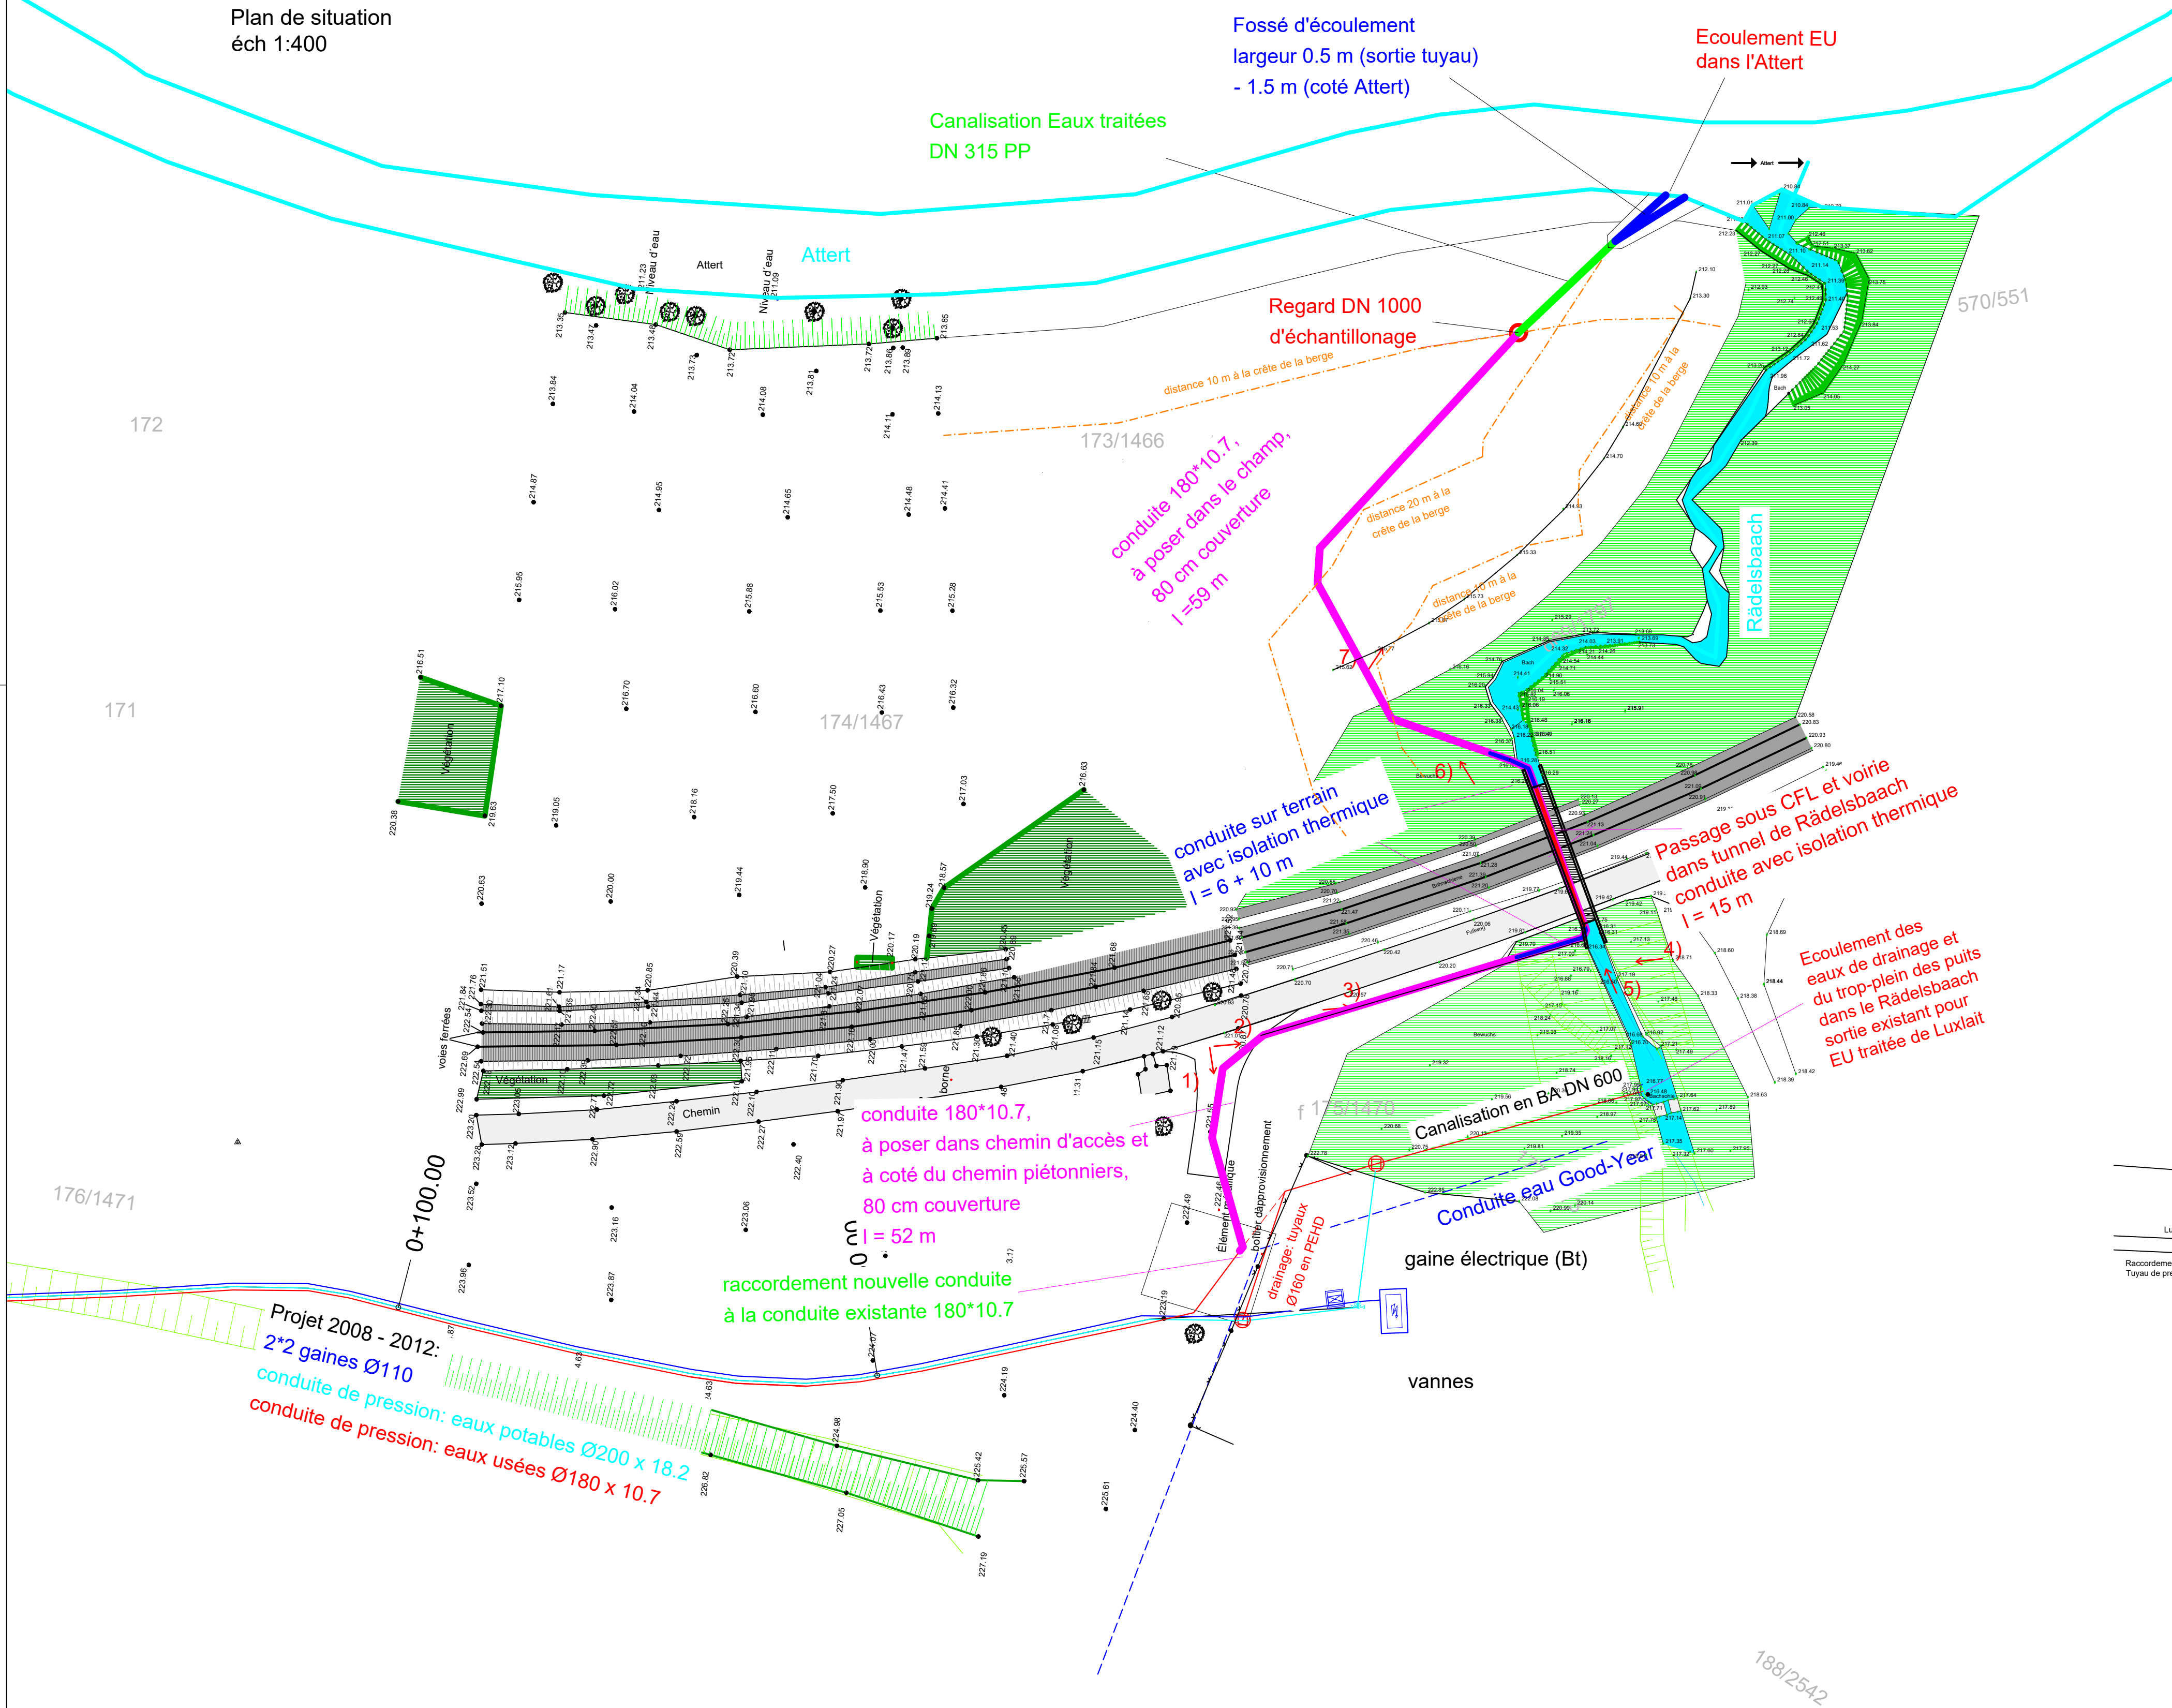


Coupe tunnel (1:100)

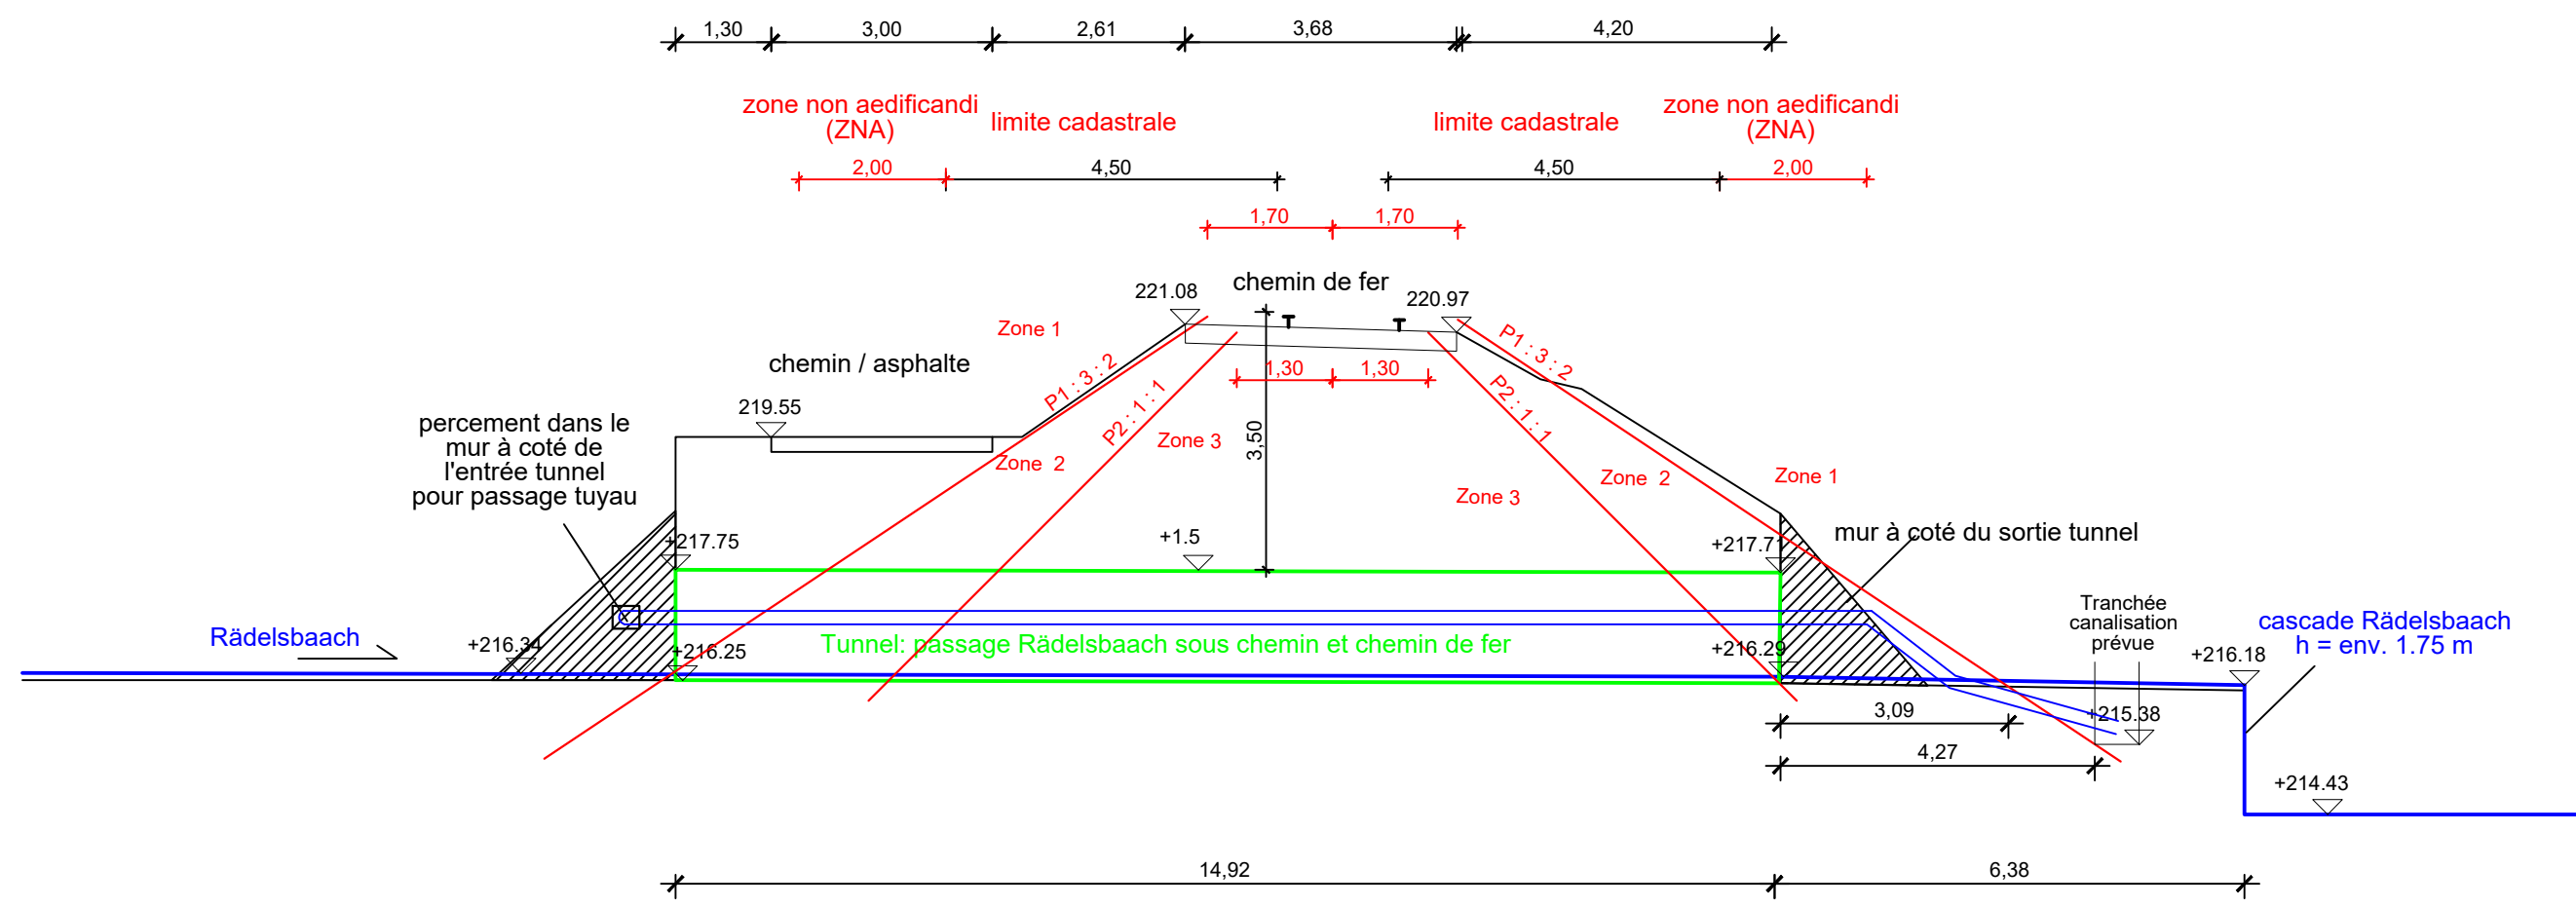


Vue tunnel

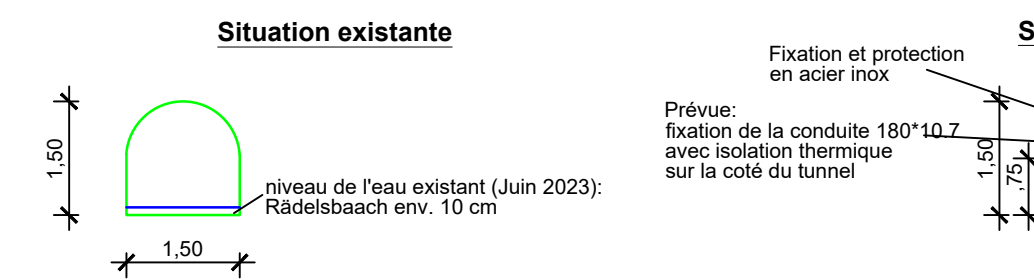

Coupe transversal

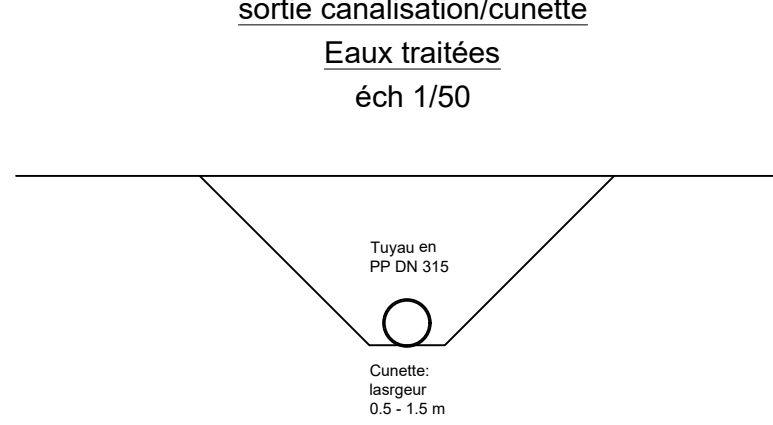

Coupe type regard et sortie

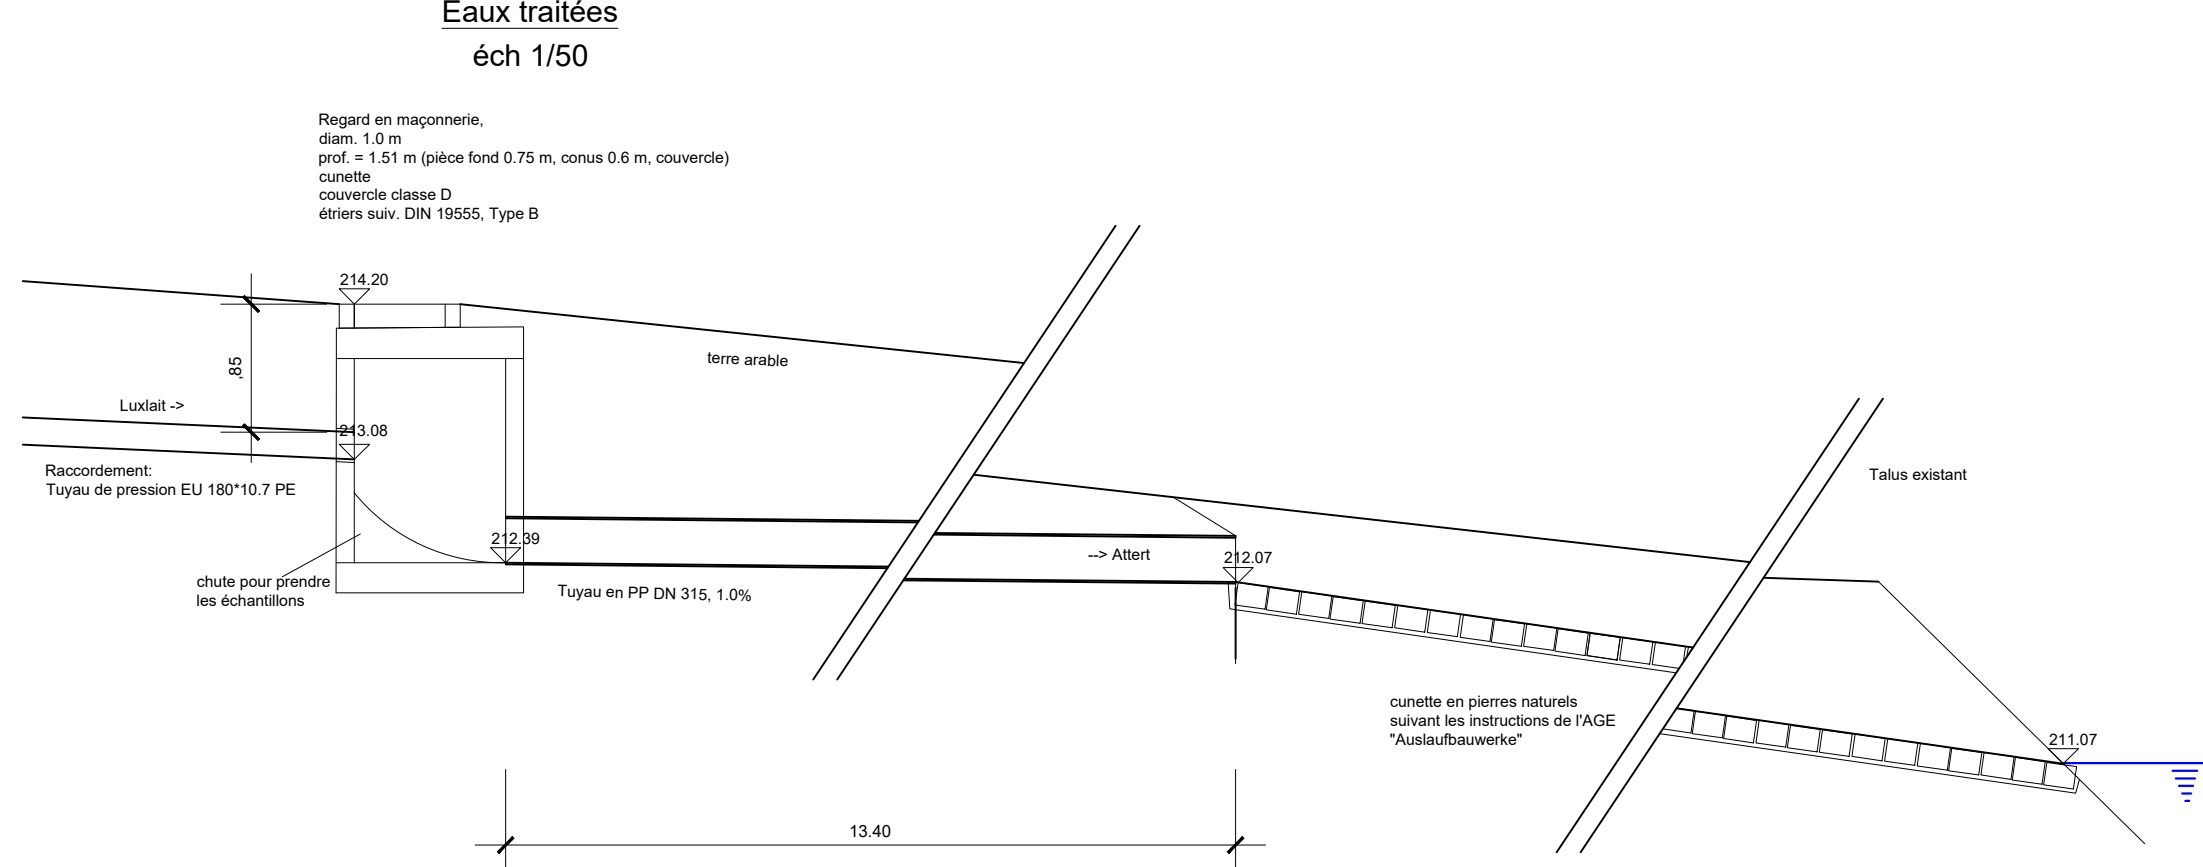

LEGENDE:

- Conduite d'eau potable Lixlait - Lixlait
- Système
- Construction/Installation ELP traitée
- Regard pour conduite de pression avec vannes point bas
- Regard pour conduite de pression avec vannes point bas
- Réseau givres
- Regard de berge 1.50 x 1.50 x 1.40
- Regard de berge 1.50 x 1.50 x 1.20

G				
F	16.03.24	RWI	RWI	Mise à jour sortie Attert (diam. tuyau)
E	26.02.24	NHO	RWI	ajout détails CFL dans coupe tunnel
D	06.12.23	NHO	RWI	Mise à jour suivant indications de LSC
C	10.10.23	NHO	RWI	Mise à jour suivant levés topo du 18/09/23 et 13/10/23
B	13.06.23	NHO	RWI	Mise à jour, insertion coupes
A	04.04.23	NHO	RWI	Mise à jour, insertion niveaux
INDICE:	DATE:	DESIGNE:	VERIFIE:	MODIFICATION:
MAITRE DE L'OUVRAGE :				
OBJET :				
ELEMENT :				
Tracé à l'Attert: plan de situation et coupes				
milestone consulting engineers s.à r.l.				
32, Bd Joseph II L-1840 Luxembourg				
Tél.: +352 - 31 61 61 - 1 Fax.: +352 - 31 61 60				
DESIGNE :	NHO	DATE :	20/03/2023	ECHELLE :
VERIFIE :	RWI	DATE :	20/03/2023	PLAN N° :
				1 : 400 1 : 200 2313-A-00-V-203 F
				1 : 100 1 : 50