

GINGER CEBTP

ZAC de la Clef Saint-Pierre  
12 avenue Gay Lussac  
78990 ELANCOURT

Informations générales

N° dossier : ENA2.0123.0001

Client / MO : DIVERS PROJETS INTERNATIONAUX

Désignation : LUXEMBOURG\_BSN\_INVESTIGATIONS GEOTECH.

Demandeur / MOE : DIVERS PROJETS INTERNATIONAUX

Localité : BISSEN

Chargé d'affaire : Aurélien GILLON

Informations sur l'échantillon N° 25ELAN-0047

Mode de prélèvement : Sondage carotté

Sondage : BH.L20

Prélevé par : GINGER CEBTP

Profondeur : 2.00/2.50 m

Date prélèvement : 16/12/24

Mode de conservation : Ech. Intact en gaine PVC

Date de livraison : 14/01/25

dm (mm) : 20

Description : Argile ferme marron cassante.

Informations sur l'essai

Mode de séchage : Etuvage

Technicien : Diadie DIALLO

Température : 107.5°C

Date essai : 11/02/25


Analyse granulométrique sur 0/D mm

Tamis (mm)	200 mm	100 mm	63 mm	50 mm	31.5 mm	20 mm	10 mm	6.3 mm	5 mm	2 mm	1 mm	630 µm	400 µm	200 µm	80 µm	63 µm
Passant cumulé (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	99.0	98.9	98.1	96.6	95.2	92.6	88.9	83.9	83.2

Facteur d'uniformité Cu = (N.D.)

Facteur de courbure Cc = (N.D.)

Facteur de symétrie Cs = (N.D.)

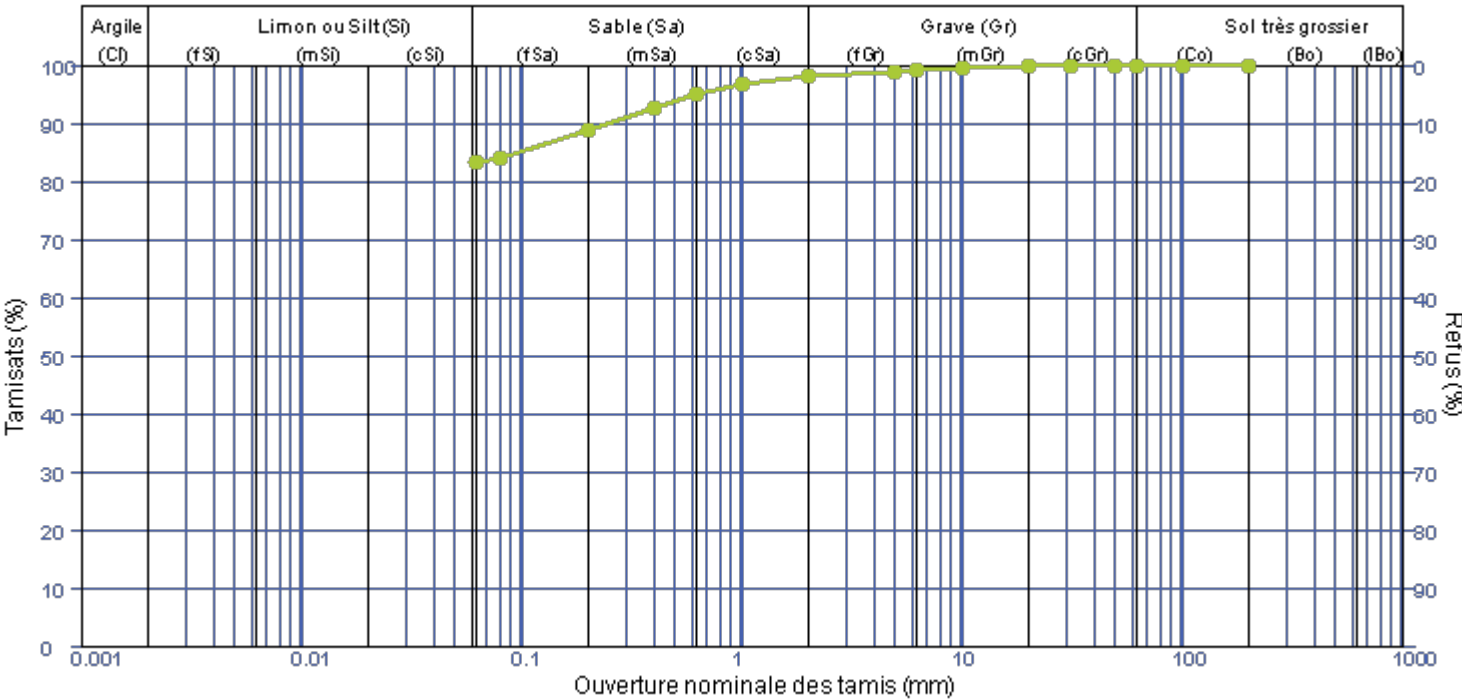

Observations :

Chef de service laboratoire  
TIPHAINE LE SOURD

*Le Sour*