


Annexe 2

map of cables, water pipes,
wastewater system

(Post, Creos, administration)

SIG-SIDEN
wastewater system

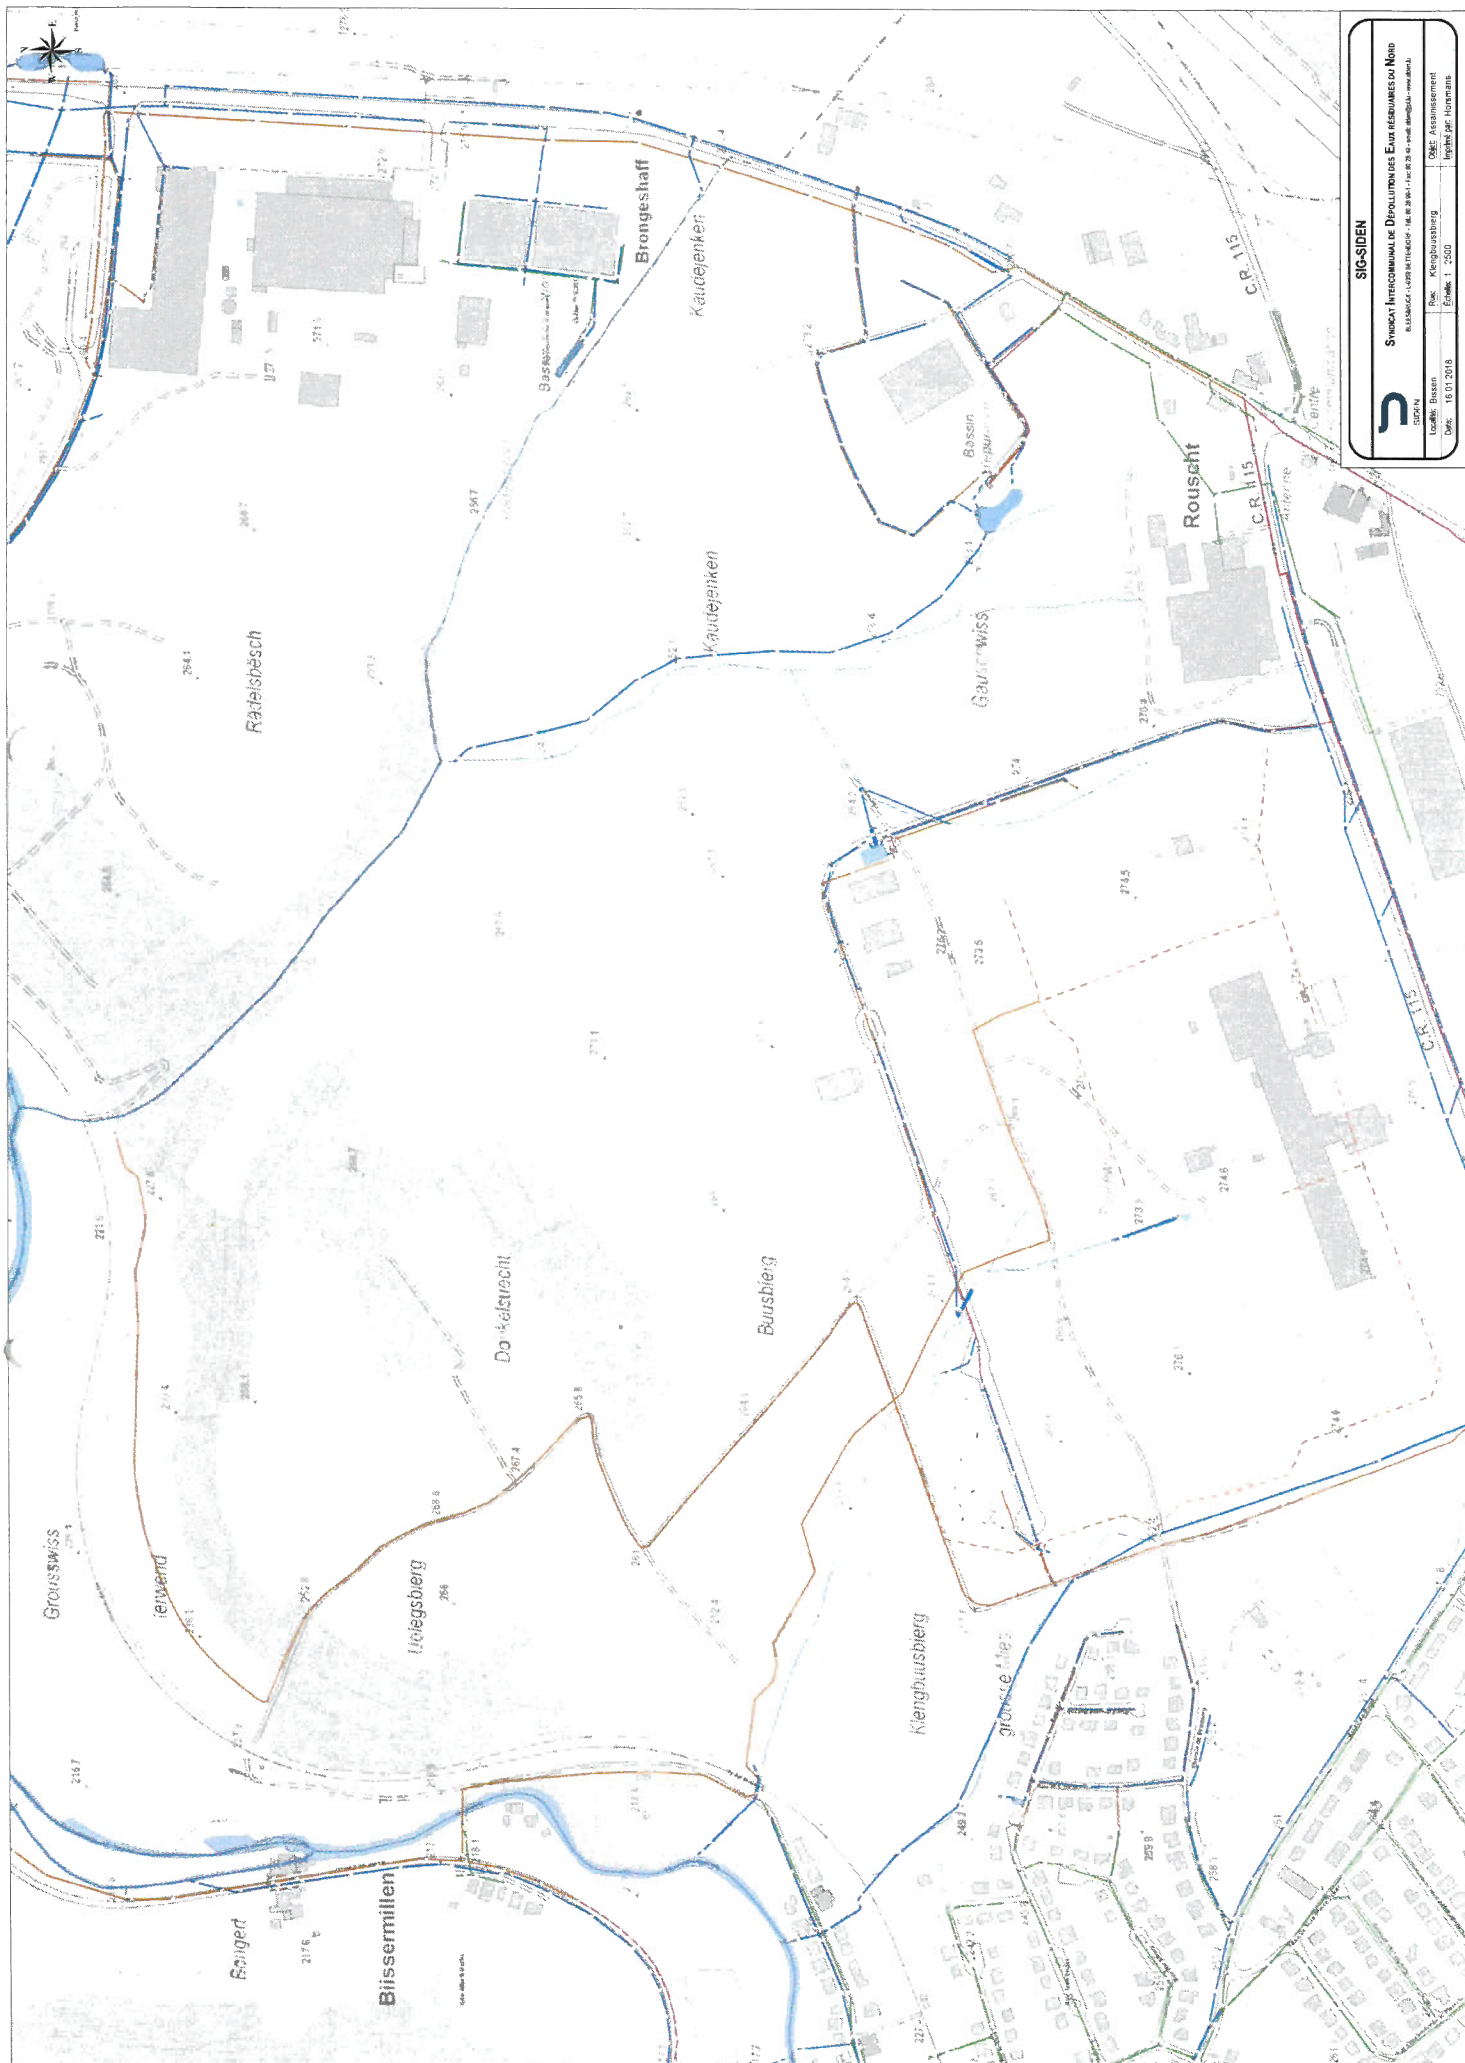

POST
map of cables
(telephone)

CREOS
map of cables
(electrical power supply)

Betreff: réseaux moyenne tension a bisson
Von: Schmidt Jean-Paul <Jean-Paul.Schmidt@creos.net>
Datum: 06.11.2017 07:39
An: "fec@fugro.lu" <fec@fugro.lu>



Betreff: réseaux basse tension a bisson
Von: Schmidt Jean-Paul <Jean-Paul.Schmidt@creos.net>
Datum: 06.11.2017 07:41
An: "fec@fugro.lu" <fec@fugro.lu>



ADMINISTRATION

water pipes

Betreff: RE: Plan de situation de conduite et canalisation

Von: Patrick Bordez <patrick.bordez@bissen.lu>

Datum: 10.11.2017 11:01

An: Fugro Eco Consult <fec@fugro.lu>

Bonjour,

Il n'y a pas de conduites de canalisations communales, ni d'eau potable communales sur le site en question.

Dans le chemin non-asphalté longeant le site côté sud-ouest se trouve une conduite de canalisation DN 300.

Dans le chemin asphalté traversant le site se trouvent deux conduites privées Luxlait. Malheureusement, nous ne disposons pas de plans de cette conduite. Veuillez pour ce faire vous adresser à Luxlait même.

Ci-joint une esquisse de la situation.

Bescht Gréiss, Meilleures salutations, Mit freundlichen Grüßen, Best regards,

-----Message d'origine-----

De : Fugro Eco Consult [mailto:fec@fugro.lu]

Envoyé : vendredi, 10 novembre 2017 10:34

À : Patrick Bordez <patrick.bordez@bissen.lu>

Objet : Plan de situation de conduite et canalisation

Bonjour,

pourriez vous m'envoyer un plan de situation de conduite et de canalisation aux site attaché à ce courriel et éventuellement de toute infrastructure souterraine.

Merci pour votre coopération

B. Boumansour

Project Manager

621 155 937

--

Please consider the environment before printing this e-mail and/or the attachment(s).

Fugro Eco Consult s.à r.l.

3, rue Henri Tudor

L - 5366 Munsbach

Tel.: 00352 35 85 41

Fax: 00352 35 65 30

Mail: fec@fugro.lu

www.fugro.lu

TVA: 1994 2410 266

— Anhänge: —

numérisation.pdf

241 KB

