



Coupe A-A




Coupe B-B




Coupe C-C


Note importante:  
Toute maçonnerie de parois dépassant le niveau 303.75 est à exécuter à joints horizontaux armés (MURFOR)

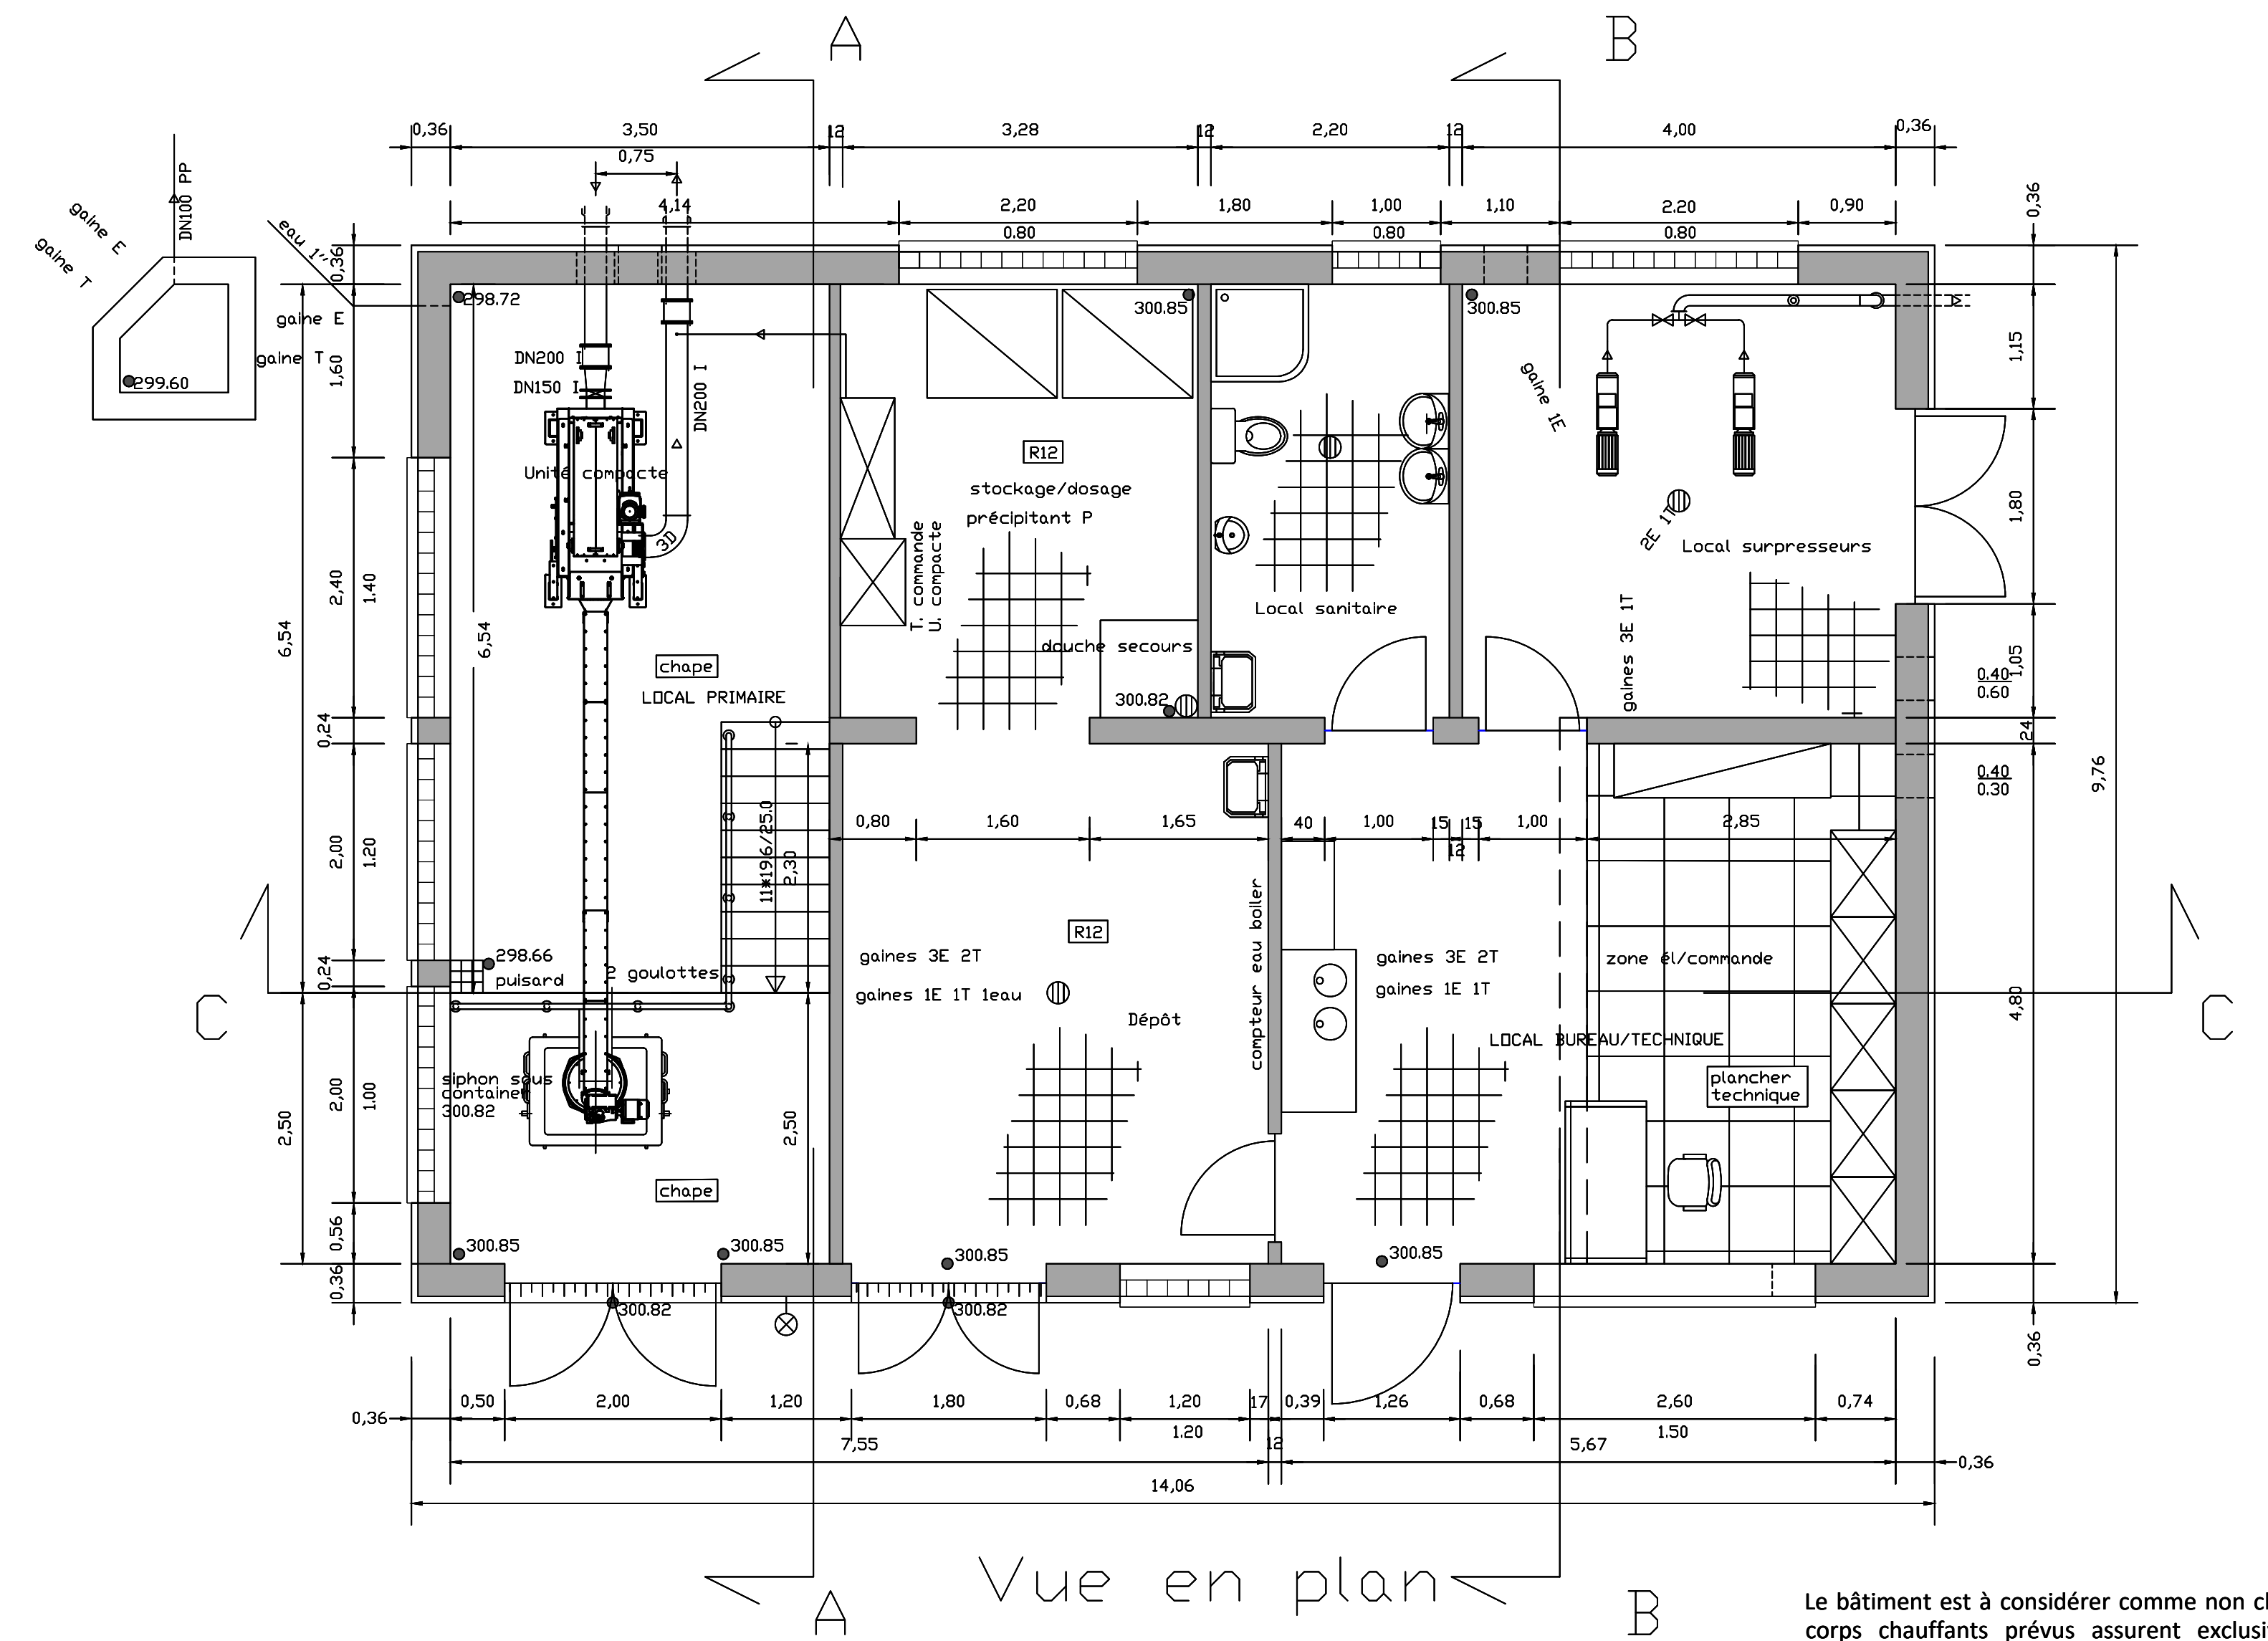

Vue en plan



DALLE RCH 1:20



SCHEMA CONDUITE D'AIR COMPRISE  
EXECUTION EN GENIE CIVIL

Le bâtiment est à considérer comme non chauffé. Les corps chauffants prévus assurent exclusivement la protection au gel

Nagem		Date	10.04.20
STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE DE 700 EH		Dessiné	NW
		Vérifié	NW
Bâtiment combiné primaire/service		N° plan	B_01_16_003_200
Vue en plan et coupes		Echelle	1:50
SIDERO			